


Пожежогасіння у автоматичному режимі

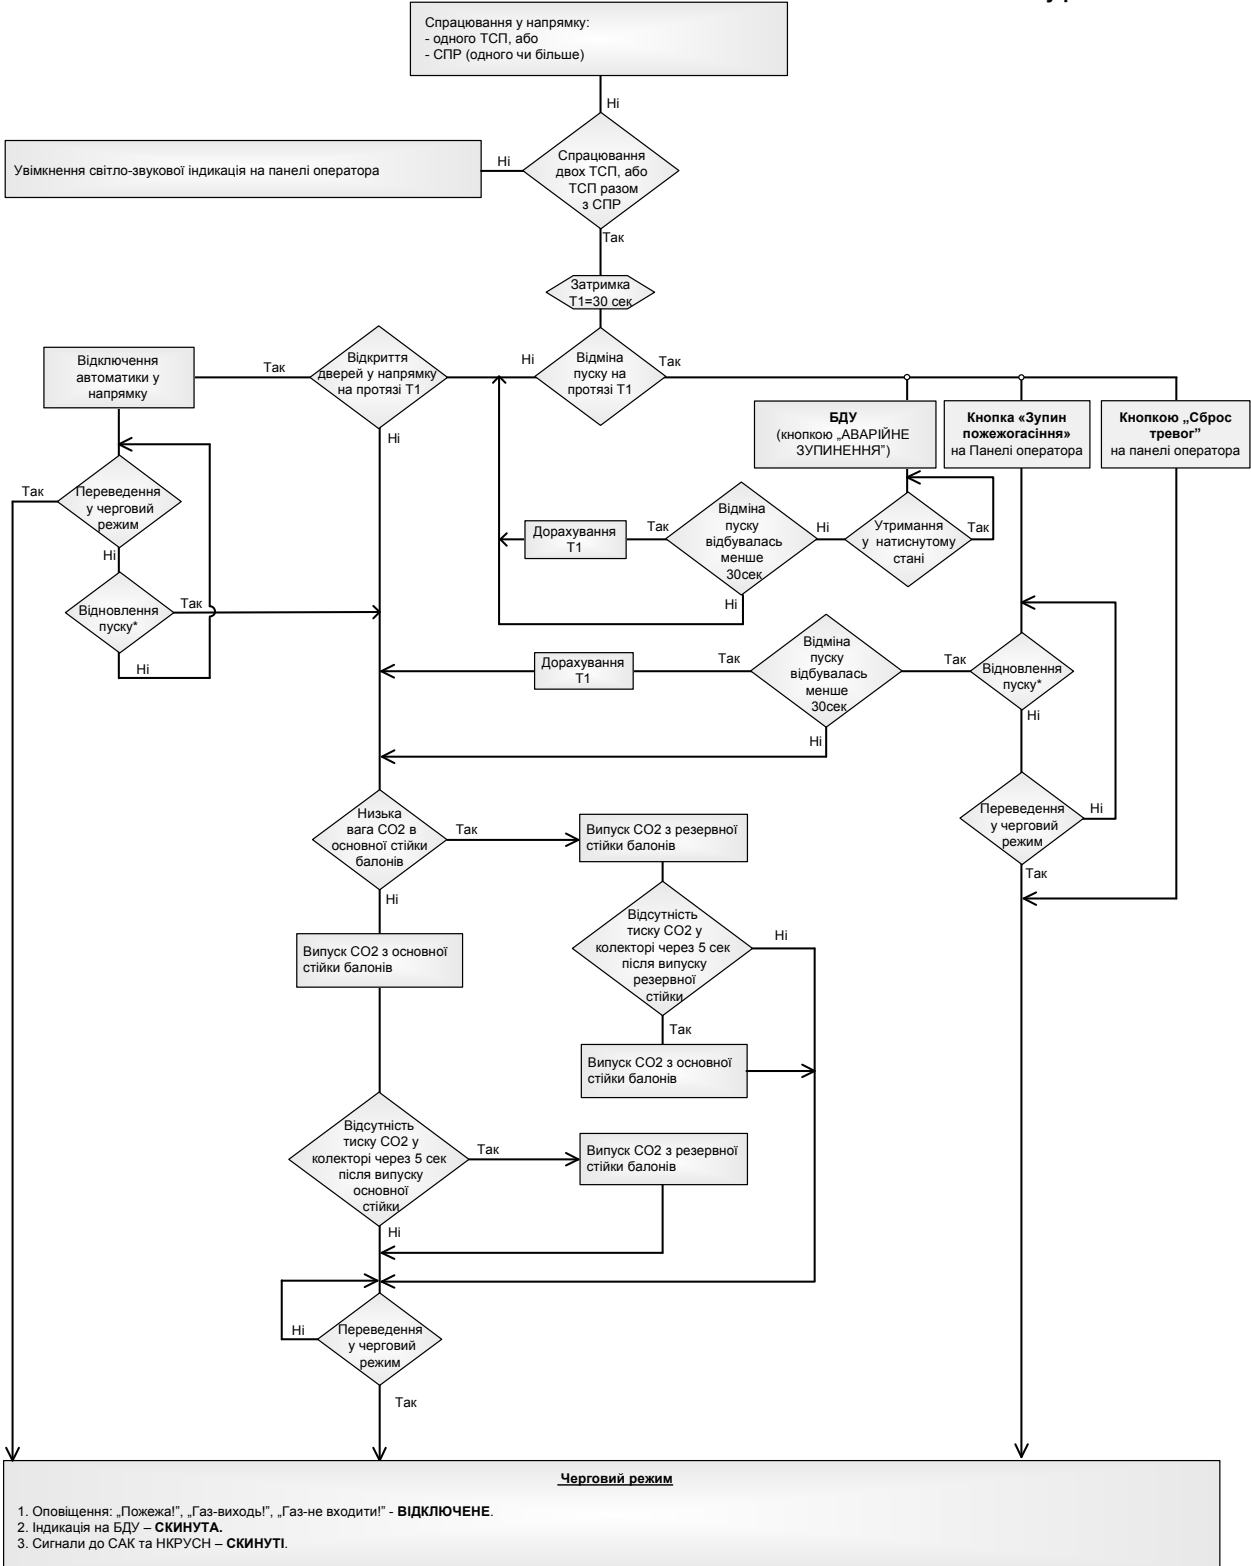

Примітка.

Скорочення та пояснення:

напрямок – зона пожежогасіння ГТД (БТА);

ТСП – термоперетворювач опору;


СПР – сповіщувач пожежний ручний;

БДУ – блок дистанційного керування. Розташоване біля зони пожежогасіння;

панель оператора - панель з відповідними органами керування та індикацією, конструктивно розміщується на шафі ЦШУ в приміщенні оператора.

* - пуск пожежогасіння з БДУ або натискання кнопок дистанційного пуску (на панелі оператора). **Увага!** Після відновлення пуску, пуск відбувається незалежно від стану дверей (тобто, навіть при відключеній автоматичі у напрямку).

Пожежогасіння при відключеній автоматичі у напрямку

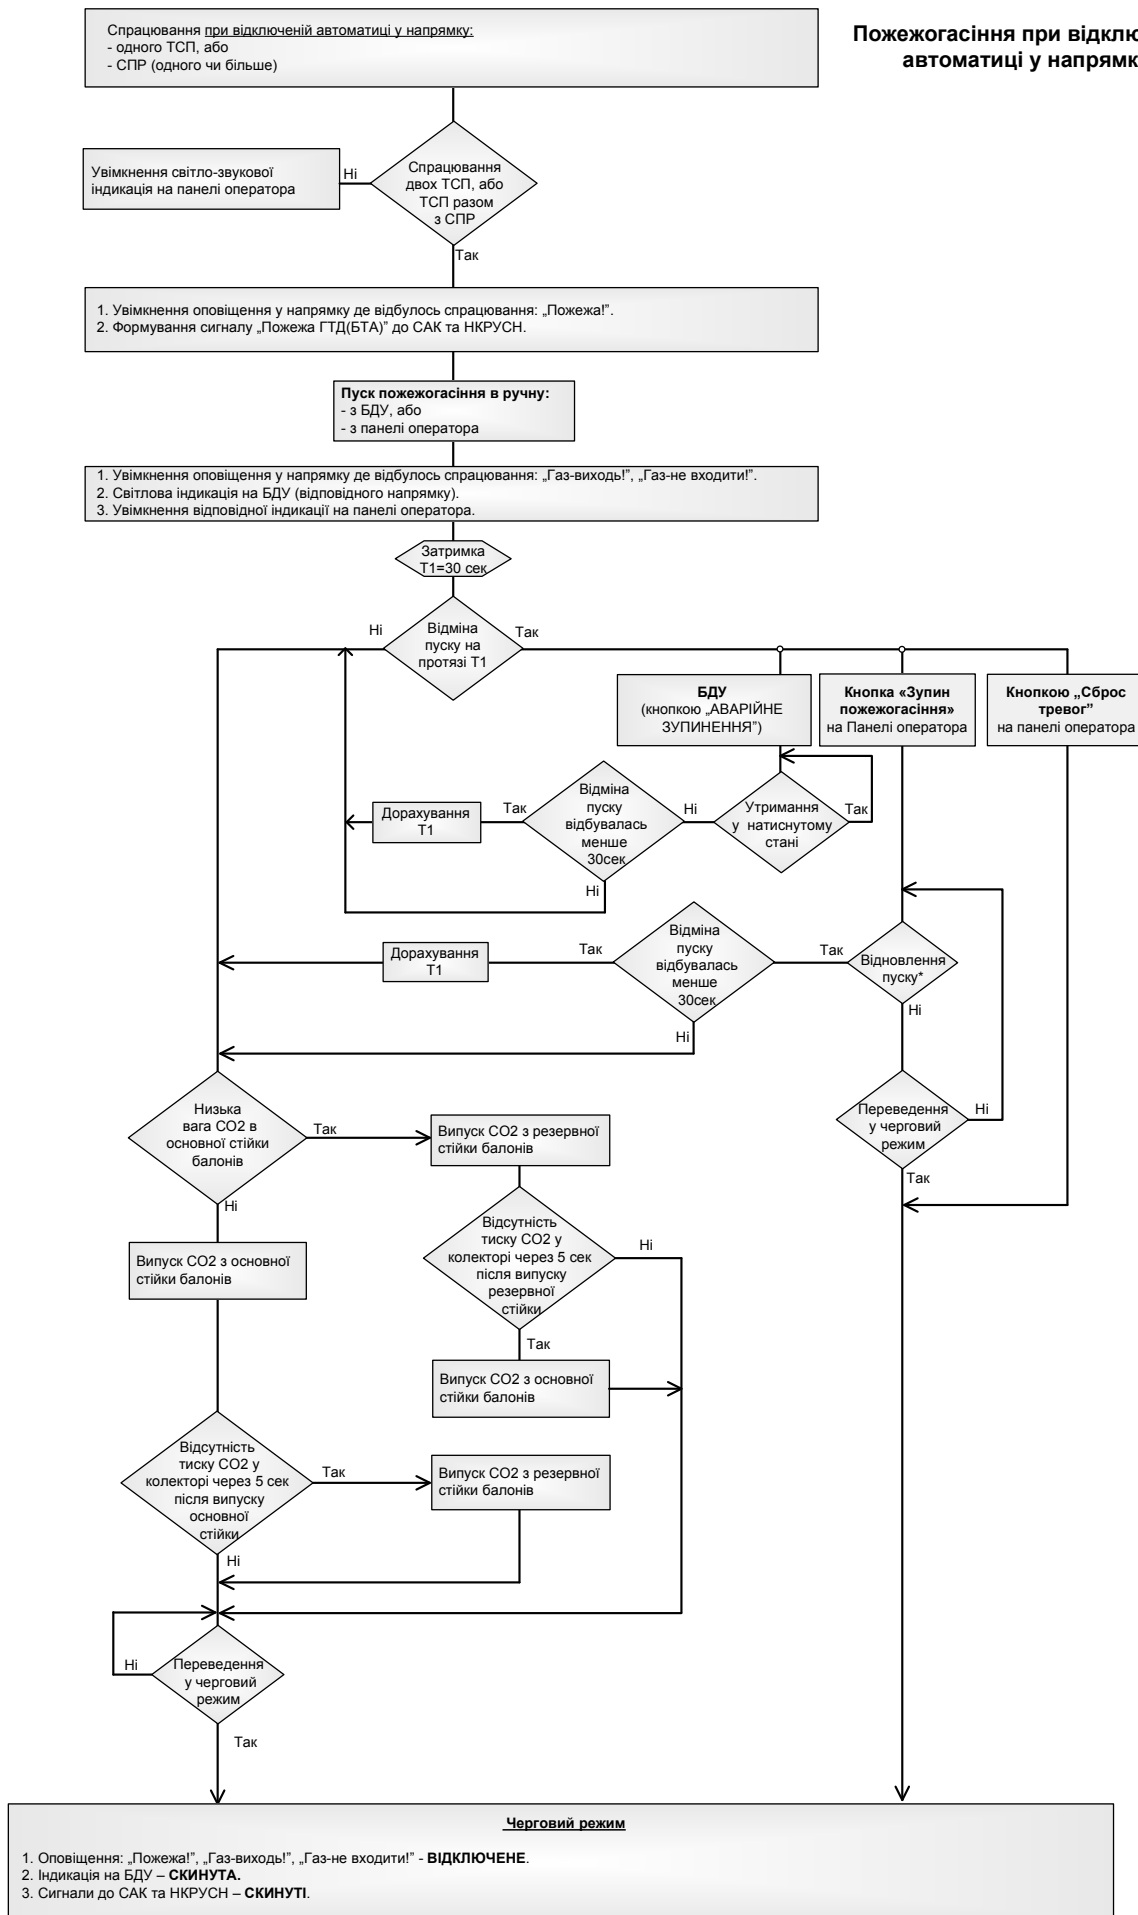

Примітка.

Скорочення та пояснення:

напрямок – зона пожежогасіння ГТД (БТА);

ТСП – термоперетворювач опору;

СПР – сповіщувач пожежний ручний;

БДУ – блок дистанційного керування. Розташоване біля зони пожежогасіння;

панель оператора - панель з відповідними органами керування та індикацією, конструктивно розміщується на шафі ЦШУ в приміщенні оператора.

* - пуск пожежогасіння з БДУ або натискання кнопок дистанційного пуску (на панелі оператора). **Увага!** Після відновлення пуску, пуск відбувається незалежно від стану дверей (тобто, навіть при відключеній автоматичі у напрямку).