


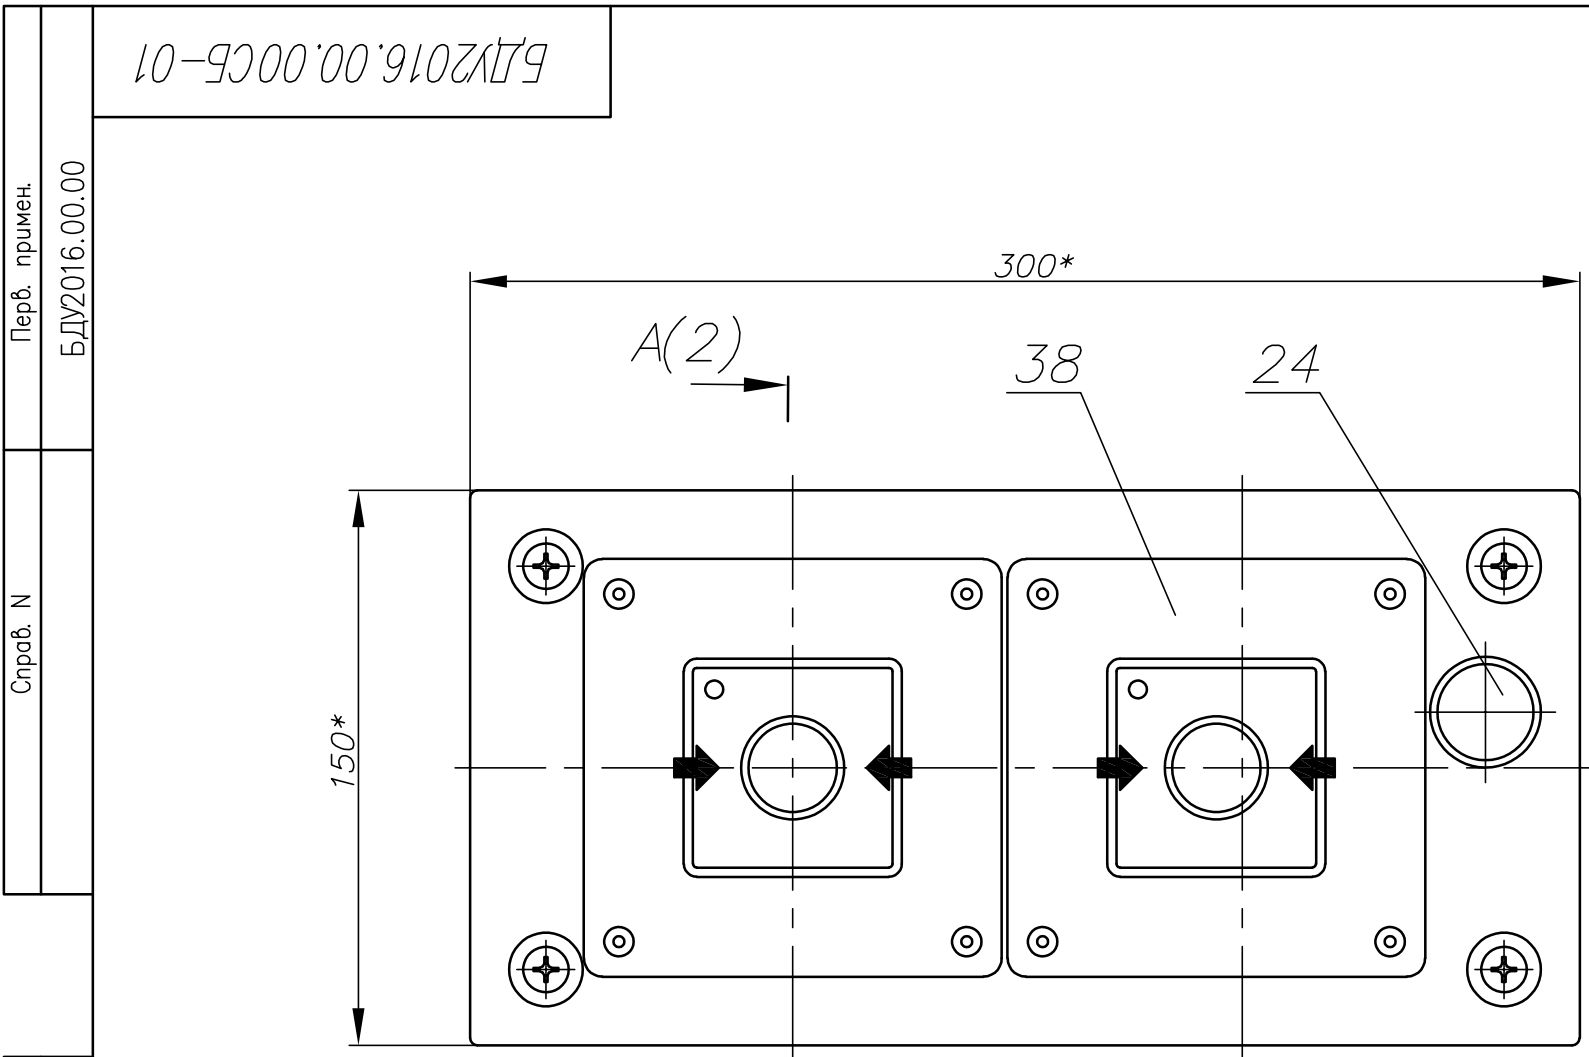

$\sqrt{Rz80(\checkmark)}$


Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата
Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14; $\pm IT14/2$.
3. Монтаж выполнять в соответствии с таблицей соединений БДУ.00.00.00ТБЕ проводом поз.45.
4. Концы проводов обжать наконечниками поз.42.
5. Идущие рядом провода связать хомутами поз.36.
6. Для установки ивещателей поз.38 на крышке поз.1, с ивещателя снять верхнюю крышку со стеклом и корпус, установленный с обратной стороны. Установить ивещатель на крышке поз.1 и закрепить через отверстия для крепления задней стенки крепежом в соответствии с чертежом. Установить крышку со стеклом на прежнее место.
7. В рейке поз.3 в местах крепления выполнить 2отв $\varnothing$ 4,5.



					БДУ2016.00.00СБ–01						
					Блок дистанционного управления ссветовым сигнализатором Сборочный чертеж	Лит.			Масса	Масшт.	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата						1: 2	
Разраб.											
Пров.											
Т. контр.											
							Лист 1			Листов 2	
Н. контр.											
Утв.											

Инв. N подл.	Погр. и дата	Взам. инв. N	Инв. N дубл.	Погр. и дата

БДУ2016.00.00СБ-01

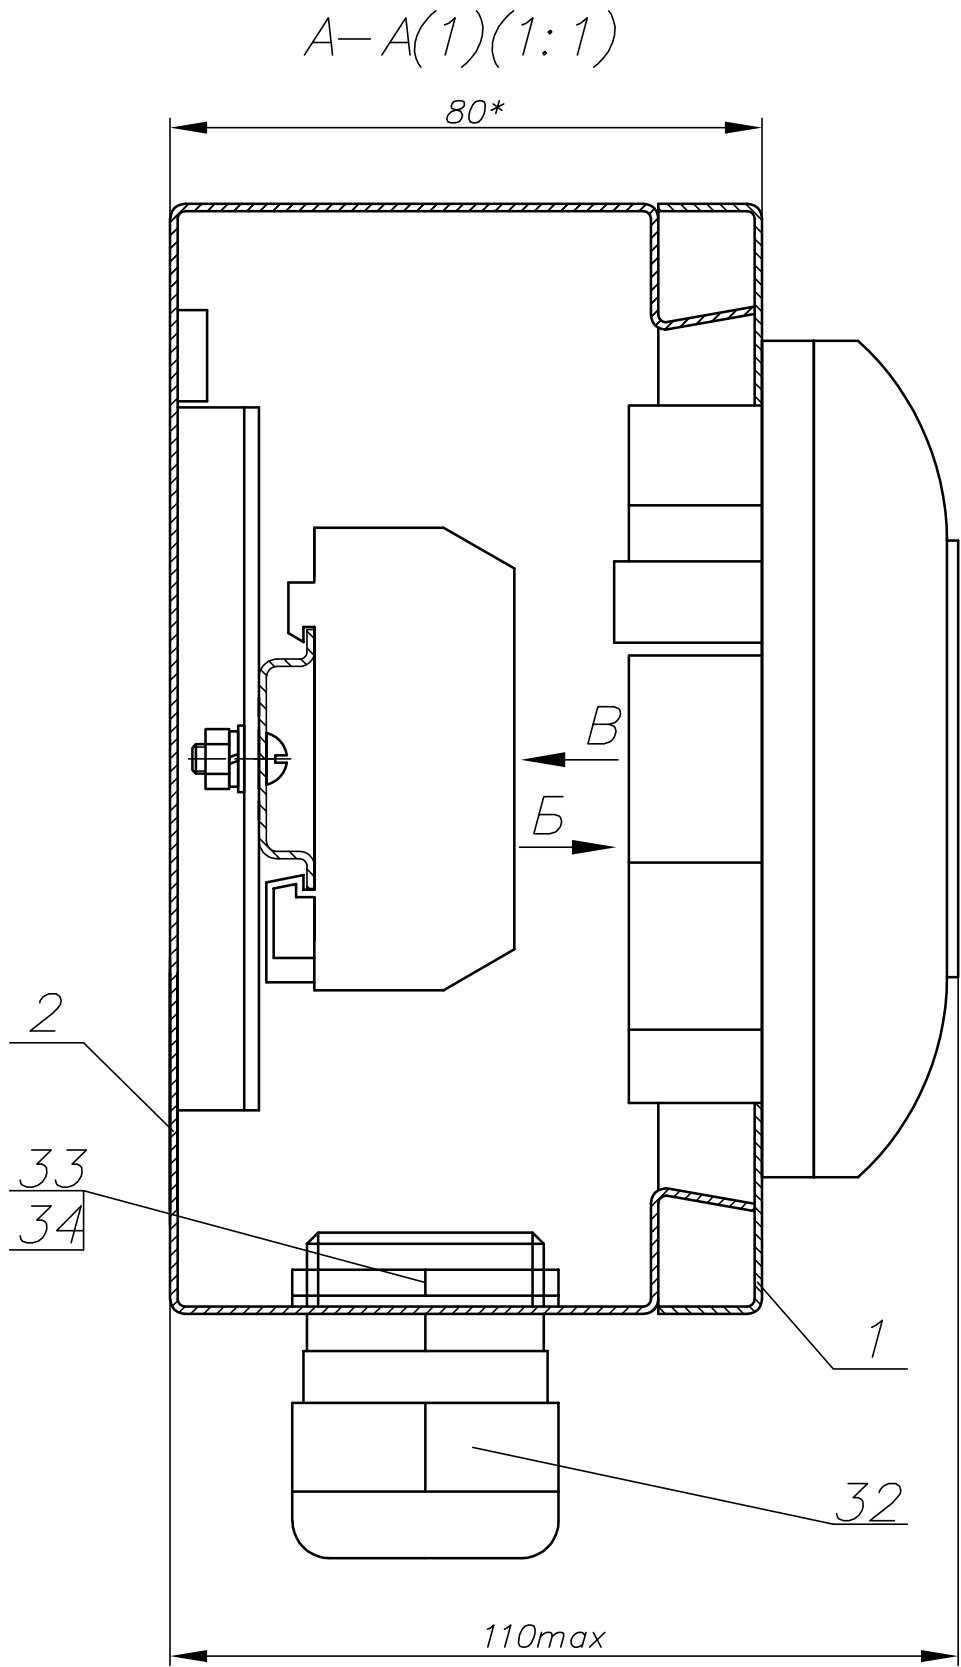

3
8(2mm)
12(2mm)
16(2mm)
20(2mm)

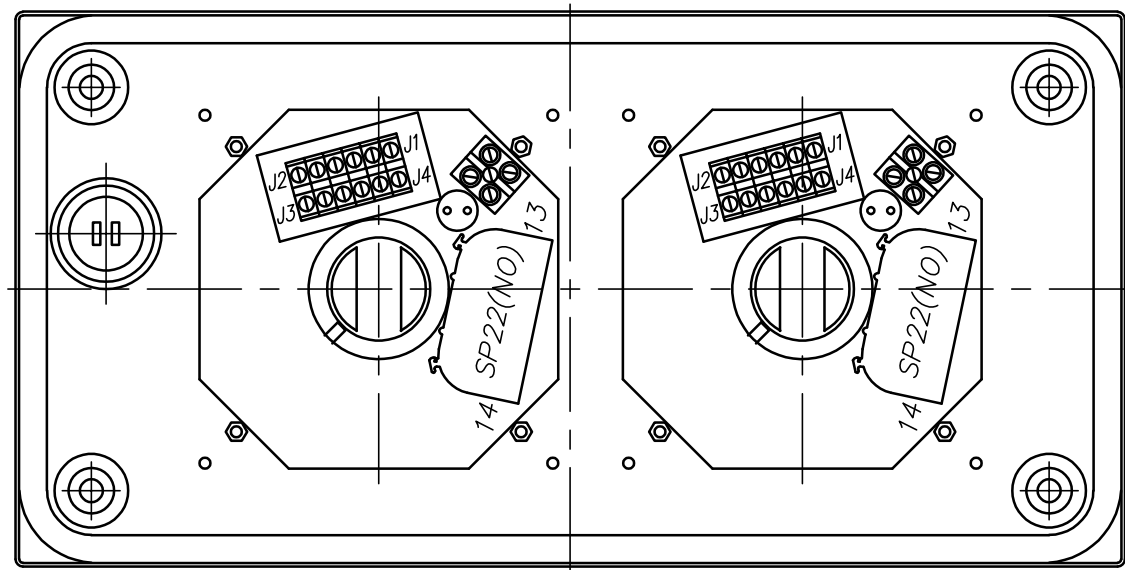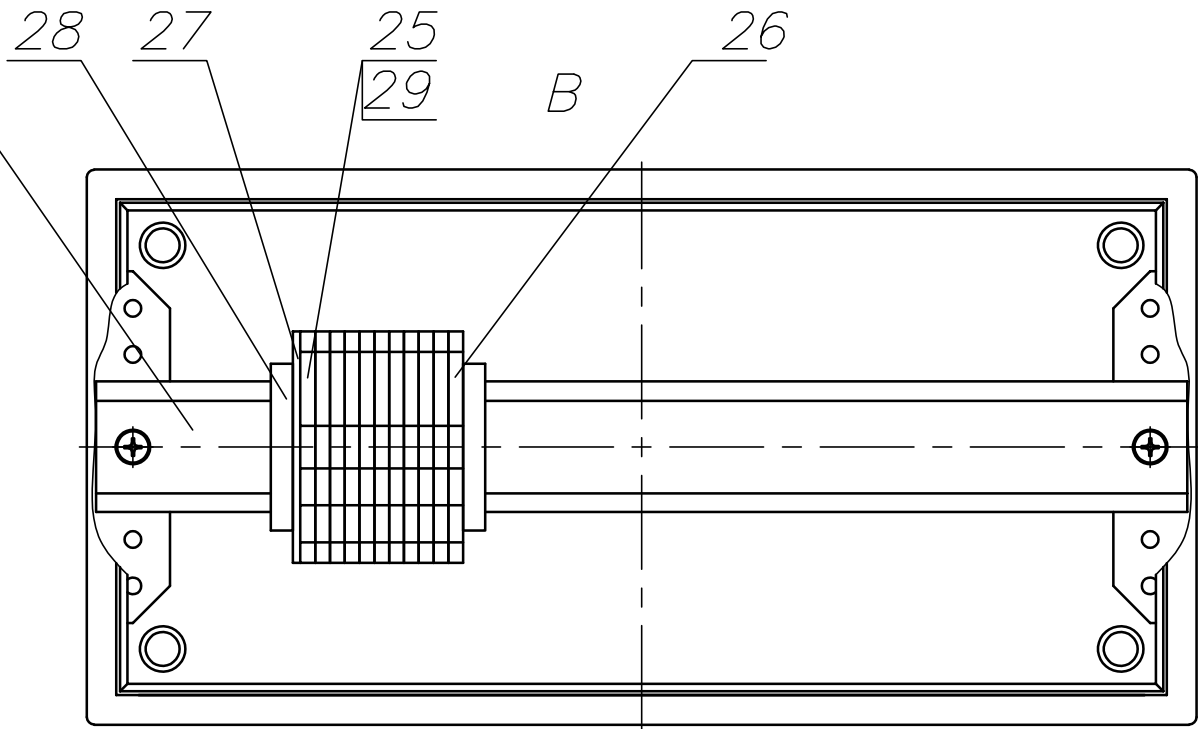

Изм.	Лист	N докум.	Погр.	Дата

Копировал:

БДУ2016.00.00СБ-01

Формат А3

Лист
2

Перв. примен.	Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.		
Справ. N					<u>Документация</u>				
	A3			БДУ2016.00.00СБ-01	Сборочный чертеж		*)A4,A3		
	A3			БДУ.00.00.00ЭЗ	Схема электрическая				
					принципиальная				
	A4			БДУ.00.00.00ПЭЗ	Перечень элементов				
	A4			БДУ.00.00.00ТБЕ	Таблица соединений				
				проводников					
					<u>Детали</u>				
Погр. и дата	A3	1	БДУ2016.00.01-01	Крышка верхняя	1				
	A4	2	БДУ2016.00.02	Корпус	1				
	БЧ	3	БДУ.00.00.03	Рейка	1				
				DIN-рейка WAGO (35x7,5 1мм					
				неперфорированная, сталь) L=230мм					
				<u>Стандартные изделия</u>					
				Винты ГОСТ 17473-80					
Инв. N дубл.									
Взам. инв. N		7		M2,5-6gx12.01.016	4				
		8		M4-6gx10.01.016	2				
Погр. и дата									
Инв. N подл.	Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	БДУ2016.00.00-01			
	Разраб.								
	Пров.								
	Т. контр.								
	Н. контр.								
	Утв.								
Блок дистанционного управления свсветовым сигнализатором						Лит.	Лист	Листов	
								1	3

[illegible]

Формат	Зона	Позиция	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		29		Маркировка WSB Quick		1...10
				Vertical marking k.N 209–702	2	
				Изделия фирмы LAPPKABEL		
		32		Кабельный ввод М32х1,5	1	
				k.N. 53111240		
		33		Контргайка из полиамида М32х1,5	1	
				k.N. 53119140		
		34		Уплотнительное кольцо	1	
				k.N. 53102040		
		36		Хомут кабельный SS SEL.2.201 75х2,5	1	
		38		Ручной пожарный извещатель для скрытой настенной установки ОП1	2	
				фирмы SPAMEL		
		40		Резистор 180 Ом SFR25	4	Допускается замена на аналогичный резистор
		42		Наконечник Е 0,5–0,8	30	
				UGN10–D05–02–08		
				Материалы		
		45		Провод ПВ1 0,5 с ГОСТ 6323–79	2м	
				Комплекты		
A3			БДУ.00.01.00	Навес	1	
Инв.	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	БДУ2016.00.00–01	
					Лист 3	